

プッシュプル型換気装置

粉じんやガスなどの有害物質を捕捉面一辺の長さが2m以下で
制御風速0.2m/s以上±50%の範囲に制御すること。(性能要件)

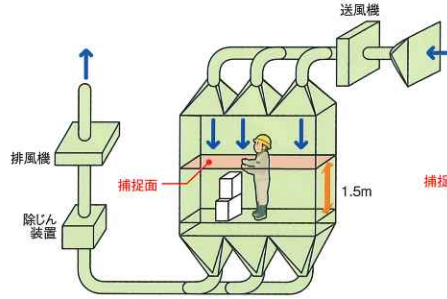
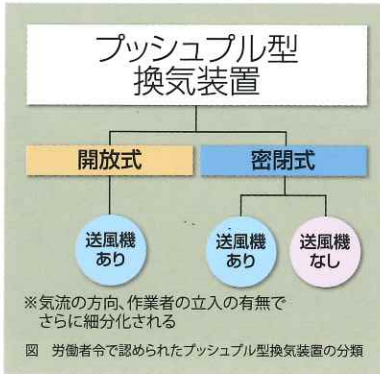


図1 密閉式プッシュプル型換気装置
(下降気流・送風機あり)

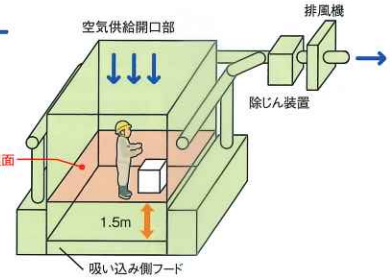


図2 密閉式プッシュプル型換気装置
(下降気流・送風機なし)

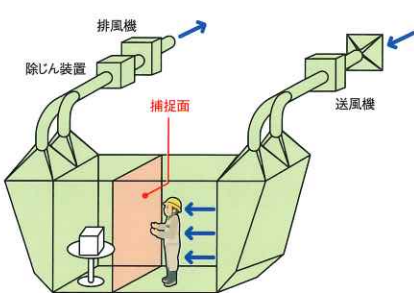


図3 密閉式プッシュプル型換気装置
(水平気流・送風機あり)

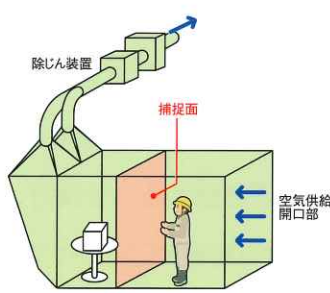


図4 密閉式プッシュプル型換気装置
(水平気流・送風機なし)

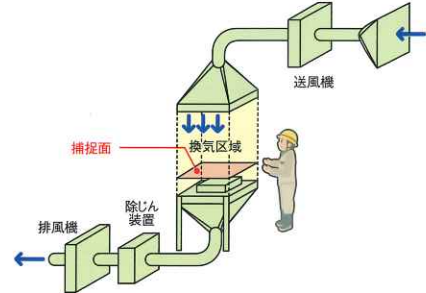


図5 開放式プッシュプル型換気装置
(下降気流・立ち入らない構造)

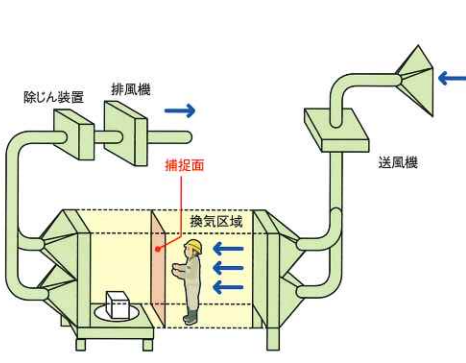


図6 開放式プッシュプル型換気装置
(水平気流・立ち入る構造)

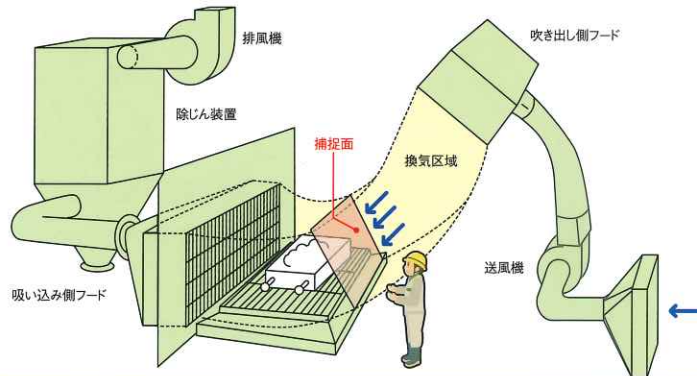


図7 開放式プッシュプル型換気装置
(斜降気流・立ち入る構造)

Sanyo Preservation Industry Corporation

SHS 三陽保安産業株式会社

<http://www.sanyo-hoan.com/>

■本社・工場 技術開発センター

〒859-0312 長崎県諫早市西里町 834
TEL 0957-23-5813 FAX 0957-23-8159 E-mail honsya@sanyo-hoan.com

■福岡支部 統括本部

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 1丁目 9-24
TEL 092-581-5815 FAX 092-574-2166 E-mail fukuoka@sanyo-hoan.com

■東京営業所

〒112-0004 東京都文京区後楽 2丁目 3-28 K.I.S 飯田橋ビル 4F
TEL 03-6682-3669 FAX 03-3818-6817 E-mail tokyo@sanyo-hoan.com

■大阪営業所

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1丁目 11-7 信濃橋三井ビル 3F
TEL 06-7711-7081 FAX 06-7711-7784

■長崎営業所

〒850-0036 長崎県長崎市飽の浦町 14-2
TEL 095-861-4226 FAX 095-861-4228 E-mail nagasaki@sanyo-hoan.com



安全にご使用いただくために

- ご使用にあたっては取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 次の物質は吸引しないでください。
-引火性物質・・・ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など
-揮発性物質・・・アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛・エポキシなど
-火種・・・たばこの吸い殻・灰など
-その他・・・水・油・薬品などの液体
- 引火性・爆発性・腐食性物質の箱・袋・ガスが滞留している場所や、これらの付近で使用しないでください。
- 感電防止のため必ずアースを接続してください。
- 火花を吸引するおそれのある場合は機種選定前に当社営業所にご相談ください。
- 配管は粉塵が溜まらないように垂れさがりをなくし、集塵条件に最適な配管径で最短距離となるように設置してください。
- 粉塵は毎日排出してダストボックスにためないでください。